

Pro garážová vrata osazená pohonem Comfort, zejména kotvení stropní lišty je nutno dodržet pravidla stavební připravenosti a to:

Tab. 1 – výška překladu X

Kování	X
N07	110
N11	150
N23	250
S37	370

Tab. 2 – vzdálenost kotevních prvků

Lišta	Y	Z	E
XX 11	950	1820	3180
XX 12	990	1960	3400
XX 13	1250	2500	4310


A – výška vratového otvoru

X – výška překladu

Y – vzdálenost prvního kotevního bodu lišty

Z – vzdálenost druhého kotevního bodu lišty

E – celková délka stropního pohonu

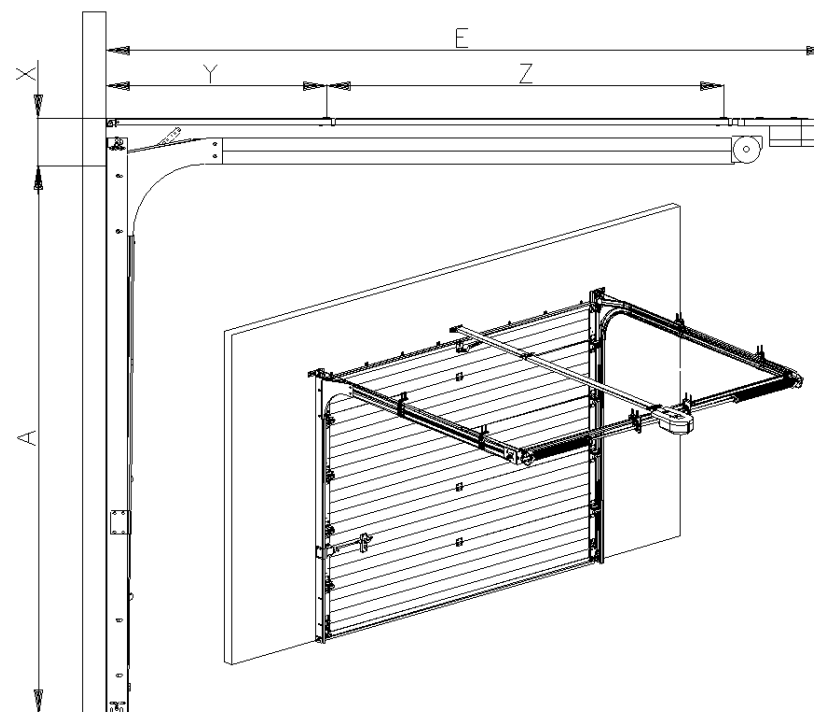

KOTEVNÍ BODY PRO STROPNÍ POHON SEKČNÍCH GARÁŽOVÝCH VRAT UMÍSTIT VE VÝŠCE X (-0 +50) NAD OTVOREM

UMÍSTĚNÍ PROVÉST NA SVISLU OSU VRATOVÉHO OTVORU

MINIMÁLNÍ ROZMĚR KOTEVNÍHO BODU 150x150mm