


Umístění pohonu:	
Umístění zásuvky elektr. přívodu (od pohonu)	

Přívod 5Cx1,5mm² z rozvodné skříně do místa pohonu, tj. vpravo/vlevo cca 400 mm od hrany levého/právého ostění. Přívod vedení pro elektrické zařízení musí být ukončený zásuvkou typ 115 (400V 16A 5P 6H). Jištění 3PH-10A.

Při použití krytu nábalu, je hodnota překladu = předepsaná hodnota překladu + 150 mm

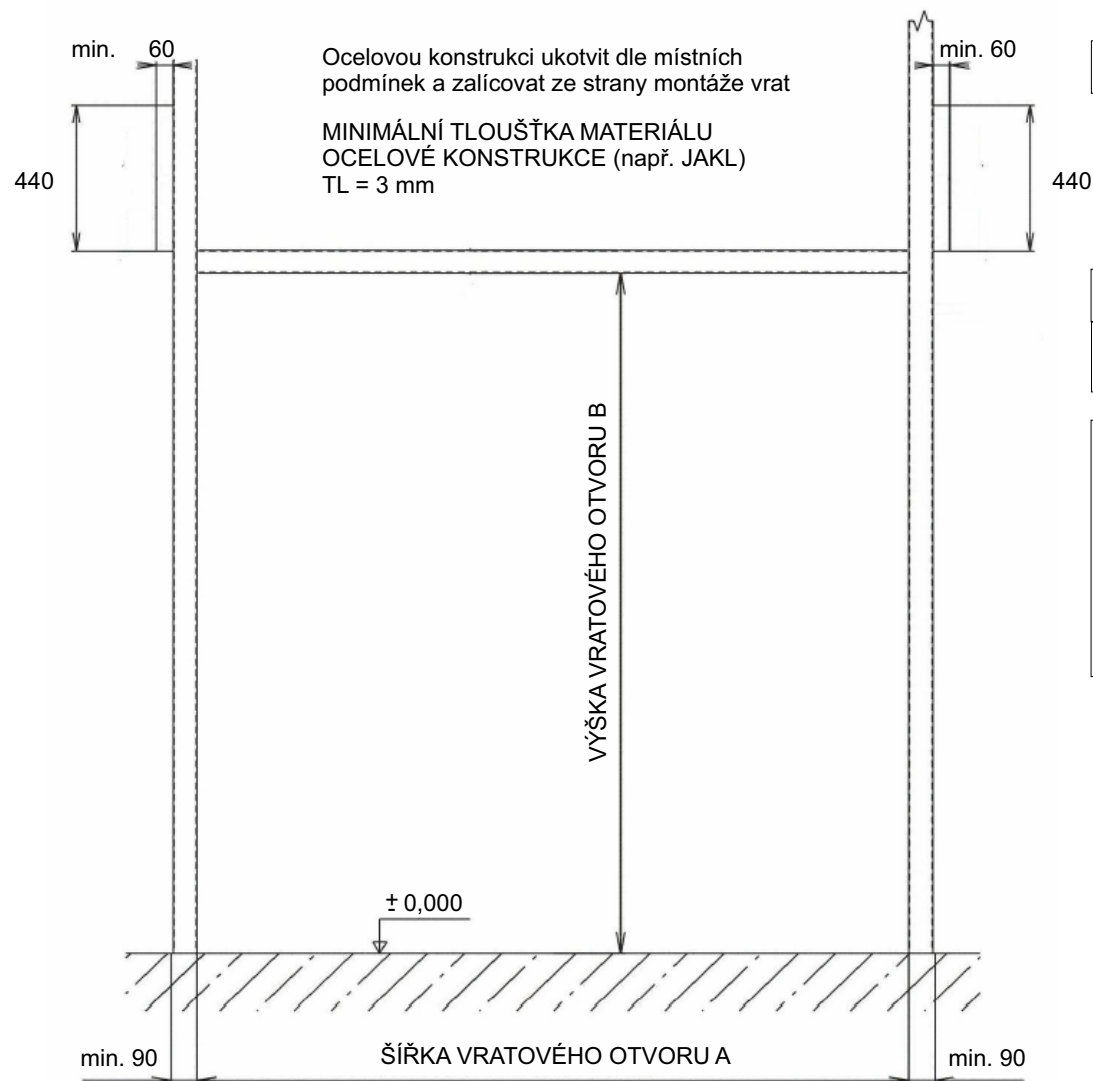

Zásuvka

A	mm
B	mm

Umístění pohonu:

Umístění zásuvky elektr. přívodu
(od pohonu)

Přívod 5Cx1,5mm² z rozvodné skříně do místa pohonu, tj. vpravo/vlevo cca 400 mm od hrany levého/pravého ostění. Přívod vedení pro elektrické zařízení musí být ukončený zásuvkou typ 115 (400V 16A 5P 6H). Jištění 3PH-10A.

Při použití krytu nábalu, je hodnota překladu = předepsaná hodnota překladu + 150 mm